



Anleitung in Anschluss und Anmeldung
der Internetsteuerung ecoNET 300
an eine Kesselsteuerung ecoMAX

Hersteller: PLUM Sp. z o.o.

ul.Wspólna 19, Ignatki


16-001 Kleosin

Anschluß des Internetmoduls ecoNET300 mit ecoMAX 810P3-L TOUCH:




Bitte, überprüfen Sie die Software Version der Steuerung ecoMAX. System ecoNET 300 funktioniert bei ecoMAX 810P3 TOUCH mit Softwareversion 5.30.154.R1 (oder höher). Wenn die Steuerung eine ältere Software Version aufweist, ist eine Softwareupdate notwendig.

1. Das Interface ecoLINK2 aus dem Set mit dem USB Port des Modems ecoNET300 verbinden
2. Den Stecker RJ14 des Interface ecoLINK2 mit dem Port 1 des Adapters aus dem Set verbinden.

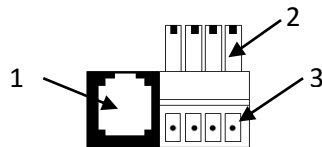

Rys. 1 Adapter EL2adapter v1.0, gdzie: 1-Stecker RJ-14 des Interface ecoLINK2, 2-Verbindungsstecker zum Modul A, 3-Verbindungs pins zum Display und ecoSTER

3. Den EL2 Adapter in COM RS485 des Moduls A stecken

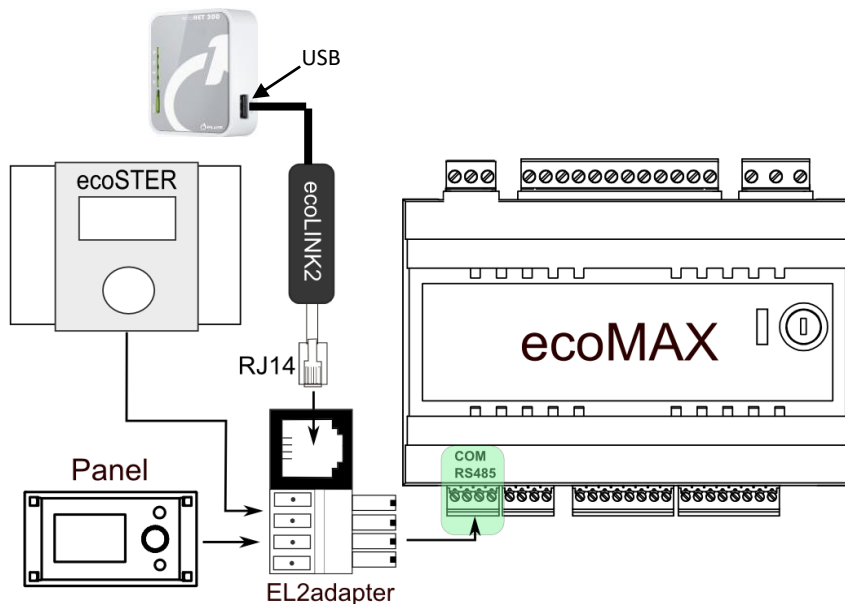

Rys. 2 Schema der Verbindungen des ecoLINK2 zum EL2adapter

Verbindung des USB Moduls ecoNET300 mit LAN / WiFi


Bei korrekter Verbindung des Internetmoduls ecoNET 300 mit der Steuerung ecoMAX leuchtet die grüne Diode LED connection with controller (*połączenie z regulatorem*) auf der ecoNET300, es werden auch zwei neuer Icons in der Hauptmenu sichtbar. *WiFi* in *HAUPTMENU* → *Allg. Einstellungen* und in *HAUPTMENU* → *Info* ist das Fenster *Informationen ecoNET WiFi* sichtbar.

Informationen ecoNET WiFi		5/8
WiFi-Status	nicht verbunden	
SSID:	---	
Sicherheit	---	
Signalstärke:	---	
UID: 3S39H90ZJ4DPH1ZG0200		

Abb. 3 Fenster mit Verbindungsstatus des ecoNET300 mit Steuerung ecoMAX

Es gibt zwei Möglichkeiten den ecoNET300 mit Netz zu verbinden.

1. Internetmodul ecoNET300 über ein Kabel mit HUB, SWITCH, Router, oder AccesPoint zu verbinden. Diese Verbindung bedarf keine Konfiguration des ecoNET300. Bei korrekter Verbindung des ecoNET300 sind im *HAUPTMENU* → *Info* → *ecoNET ethernet* die Adressen sichtbar, die notwendig sind um sich aus einem Gerät mit ecoNET300 im lokalen Netz zu verbinden.

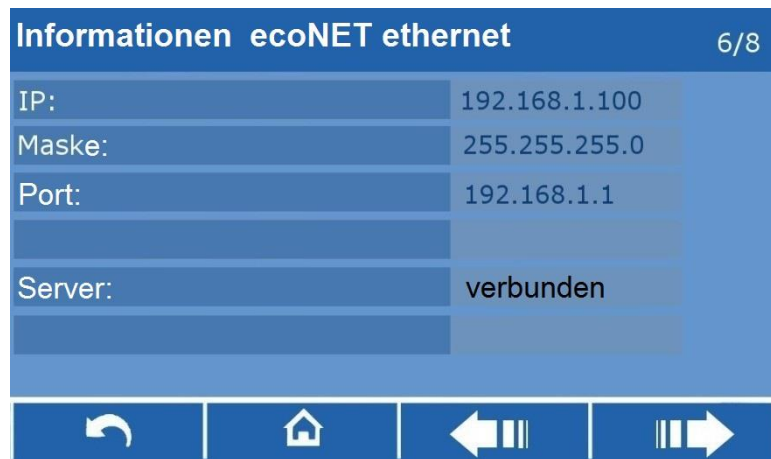

Rys. 4 die sichtbaren Verbindungsadressen bei korrekter lokaller Verbindung (Kabel)

2. Zweiter Möglichkeit ist die Verbindung des ecoNET300 mit der WiFi Netz. In diesem Falle ist eine Konfiguration des ecoNET300 notwendig. Die ist aber sehr einfach. Im [HAUPTMENU](#) → [Allg. Einstellungen](#) → [WiFi](#) findet man alle nötige Optionen, die man korrekt einstellen muß, damit das Gerät sich mit WiFi Netz verbinden kann.



Abb. 5 Einstellungen des WiFi Netzes

SSID – Netzbezeichnung an die der ecoNET300 angeschlossen ist

Sicherheit – z.B. WPA oder WPA 2

Passwort – Netz Passwort

Korrekt eingetragene Daten des WiFi Netzes ergeben automatische Verbindung des Internet Moduls mit dem WiFi Netz. In Folge dessen wird in dem **MENU** → **Informationen** ein neues Fenster sichtbar: *Informationen ecoNET WiFi*




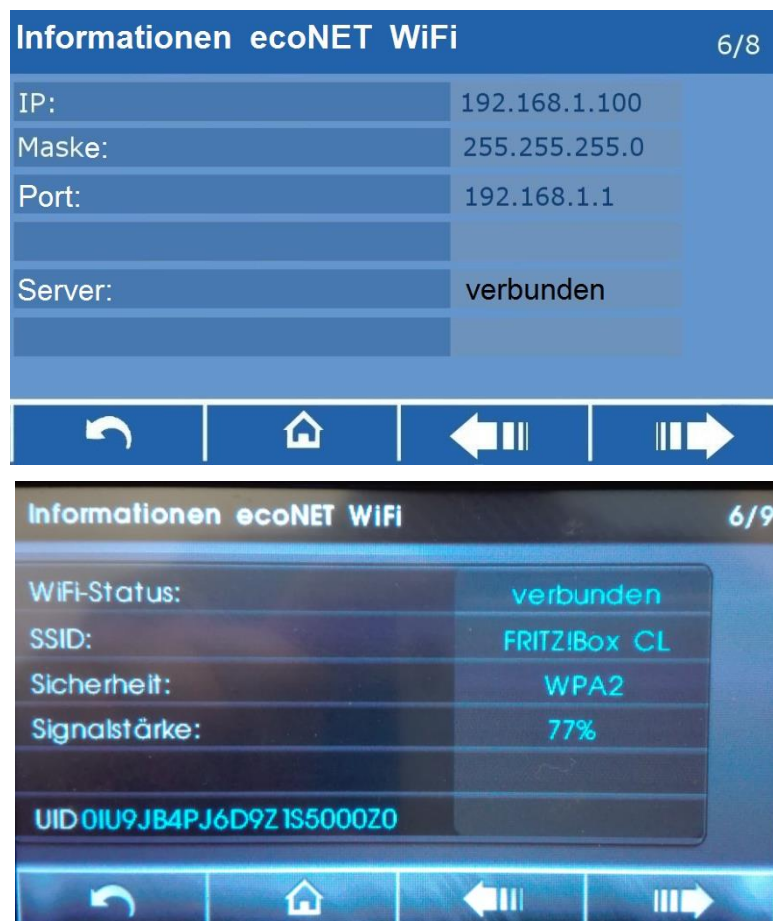


Abb. 6 und 7 Info Fenster über der Status des Internetmoduls ecoNET300 mit WiFi Netz

Als Nächstes, gehen Sie an Ihren Rechner, Tablet oder Smartphone und tragen Sie im Adressfenster Ihres Browsers folgende Adresse ein: <https://www.econet24.com/>

Sie ändern die Sprache auf Deutsch und folgen den Empfehlungen um sich auf dem Server zu registrieren.

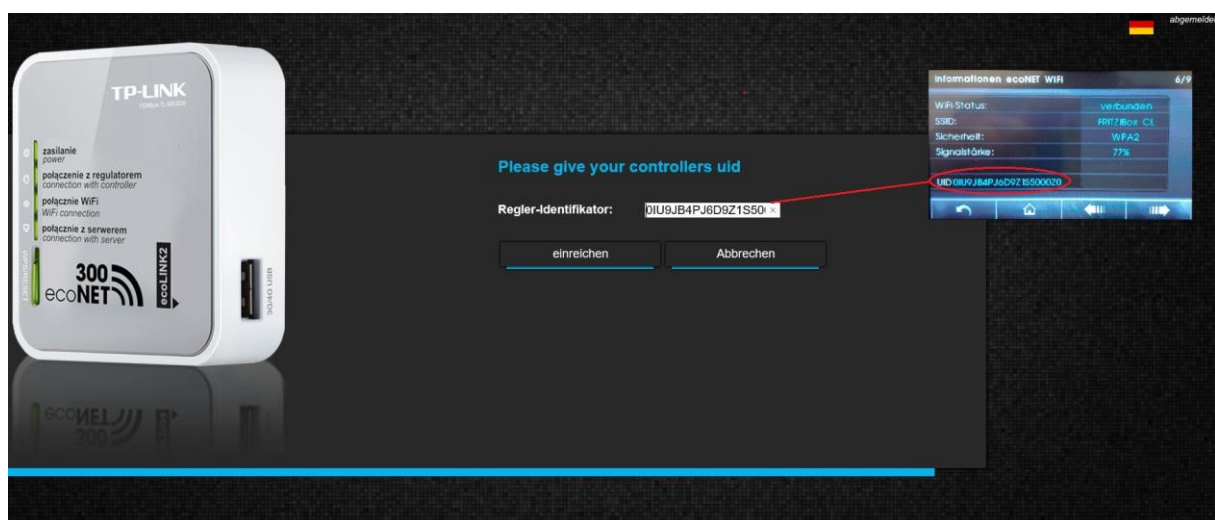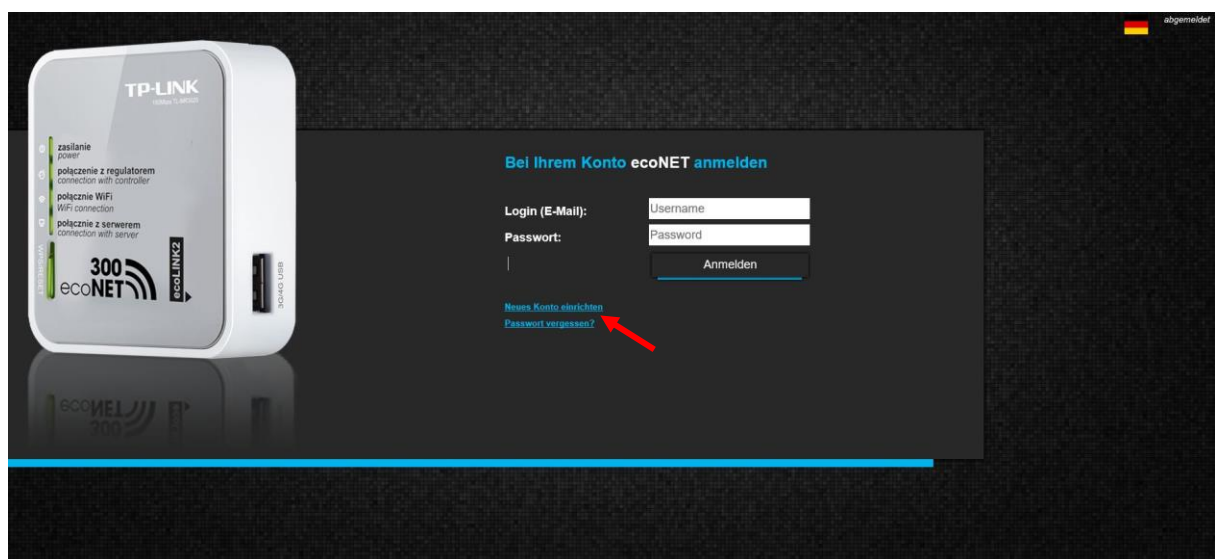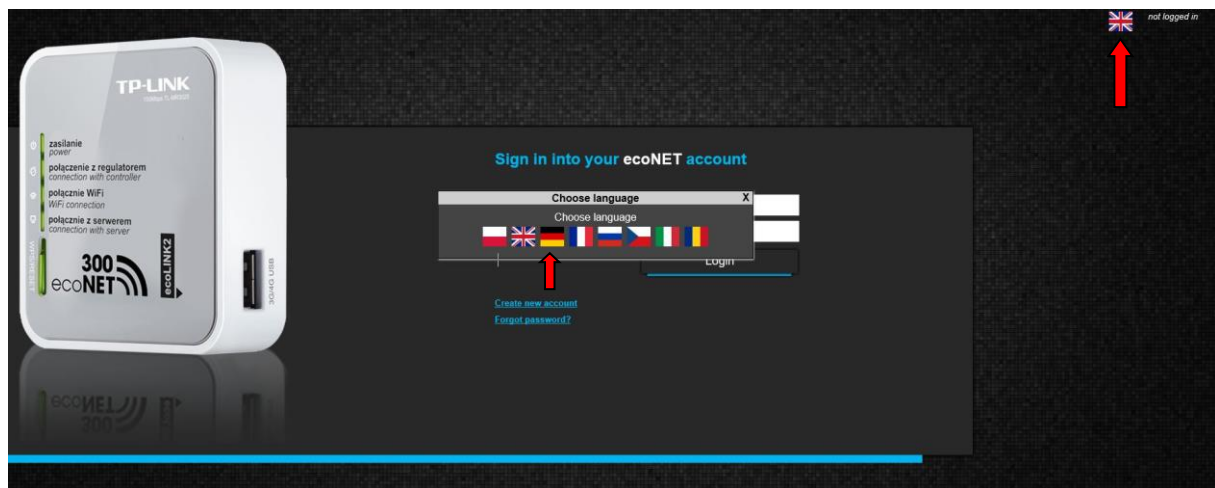

Die UID entnehmen Sie aus dem Fenster Informationen ecoNET WiFi Ihrer Steuerung (siehe Fenster oben!)

Neues Konto einrichten



Formular ausfüllen, um ein neues Konto einzurichten

Vorname:	Sven
Nachname:	Beispiel
E-Mail:	kontakt@thermolesch.de
Passwort:	••••••••
Passwort (erneut):	••••••••
Telefon:	0049 61289366677
Straße:	Idsteiner Str
Hausnummer / Wohnungsnummer:	87
Postleitzahl / Ort:	65232 Taunusstein
Land:	Deutschland
Regler-Identifikator:	0IU9JB4PJ6D9Z1S5000Z0
Regler-Label:	
Remote access to the controller by the service and the producer:	preview
Installationsadresse des Reglers:	☒ Identisch mit de Benutzeradresse
Alarmbenachrichtigungen:	☒ Alarmbenachrichtigungen über E-Mail versenden.

Bitte bei Ihrer Email Adresse die Groß- und Kleinschreibung beachten (falls vorhanden)! Bei Remote acces to the controller by the service and the producer bitte **modification** einstellen.

Land:	Deutschland
Regler-Identifikator:	0IU9JB4PJ6D9Z1S5000Z0
Regler-Label:	
Remote access to the controller by the service and the producer:	modification
Installationsadresse des Reglers:	☒ Identisch mit der Benutzeradresse
Alarmbenachrichtigungen:	☒ Alarmbenachrichtigungen über E-Mail versenden.

PLUM sp. z o.o. [Limited Liability Company] hereby informs that voluntarily provided personal data will be processed by PLUM sp. z o.o. based in Ignatki, ul. Wspólna 19, 16 - 001 Kleosin, Republic of Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Białystok, XII Commercial Division of the National Court Register under the number KRS [NCR] 0000153696, REGON [Business ID] 050878784, NIP [Tax ID] 966-14-27-390 – personal data administrator, for the purpose of registration and proper provision of services within the ecoNET system, possibly including the provision of electronic services. You are entitled to access the content of the data provided and correct them. Other information and rights, including the right to obtain information regarding the processing of personal data, can be found in the EcoNET Terms and Conditions.

- ☒ Ich stimme zu [Benutzungsbedingungen](#)
- ☒ I hereby certify that I have read the Terms and Conditions of EcoNET and the <https://www.econet24.com/> service, understand their contents and undertake to comply with them.
- ☒ I have been informed that the administrator of my personal data will be PLUM sp. z o.o. based in Ignatki, ul. Wspólna 19, 16-001 Kleosin, that my personal data will be processed in order to implement the agreement, that I have the right to access my data and correct them, and that providing personal data is voluntary.
- ☒ I hereby consent to the processing of my personal data by PLUM sp. z o.o. based in Ignatki, ul. Wspólna 19, 16-001 Kleosin, Republic of Poland, in order to provide services concerning use of the EcoNET system.
- ☒ I hereby consent to the processing of my personal data by PLUM sp. z o.o. based in Ignatki, ul. Wspólna 19, 16-001 Kleosin, Republic of Poland, for the purposes performance and efficiency analysis of purchased PLUM products.
- ☒ I hereby agree to receive commercial information within the meaning of the Act of 18 July 2002 on electronic services from PLUM sp. z o.o. based in Ignatki, ul. Wspólna 19, 16-001 Kleosin, especially transmission of commercial information to the above e-mail address or mobile phone number.
- ☒ I hereby consent to processing of my personal data by PLUM sp. z o.o., based in Ignatki, for the purpose of marketing of goods and services of third parties by PLUM sp. z o.o., based in Ignatki, i.e. manufacturers of boilers or system installed at the premises of consenting party, determined based on the serial number of controller specified in the registration process.


Zurück

Registrieren

Registrierung erfolgreich

Anmelden

Nach dem Anmelden erscheint folgende Maske:

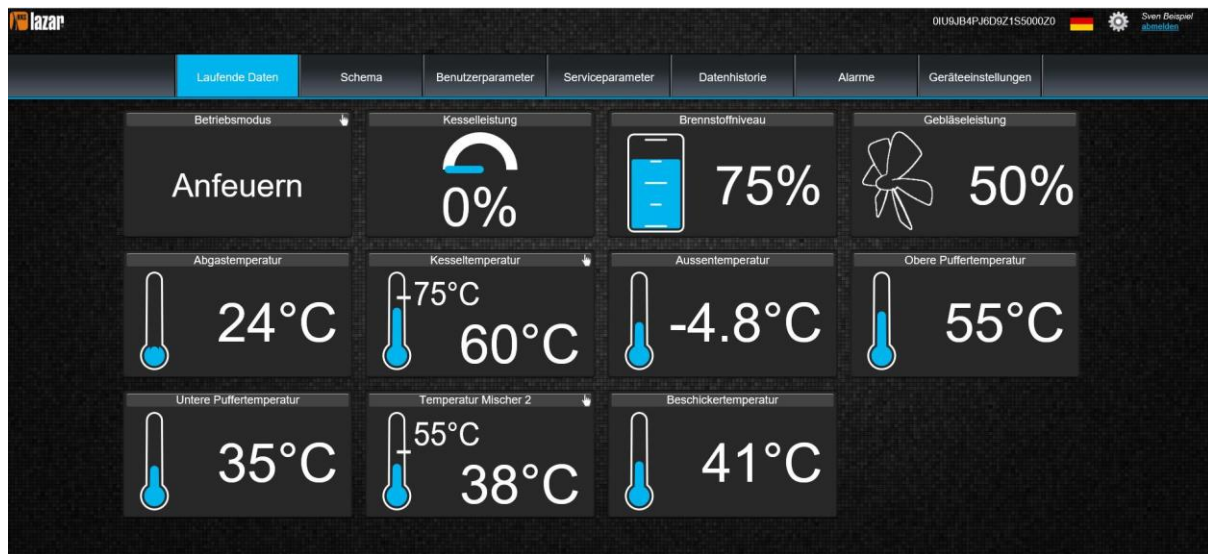

Sie können dann auf jedem internetfähigen Rechner, Tablet oder Smartphone über www.econet24.com und Ihre Login Daten auf Ihren Kessel zugreifen.

Wir wünschen Ihnen Spass dabei

Bei Fragen steht Ihnen unser Service zur Verfügung.

Thermolesch Team

Thermo Lesch GmbH

Im Tal 15

65329 Hohenstein

Tel: 061289366677

kontakt@thermolesch.de